


TANQUE CISTERNA - VISTA EN CORTE

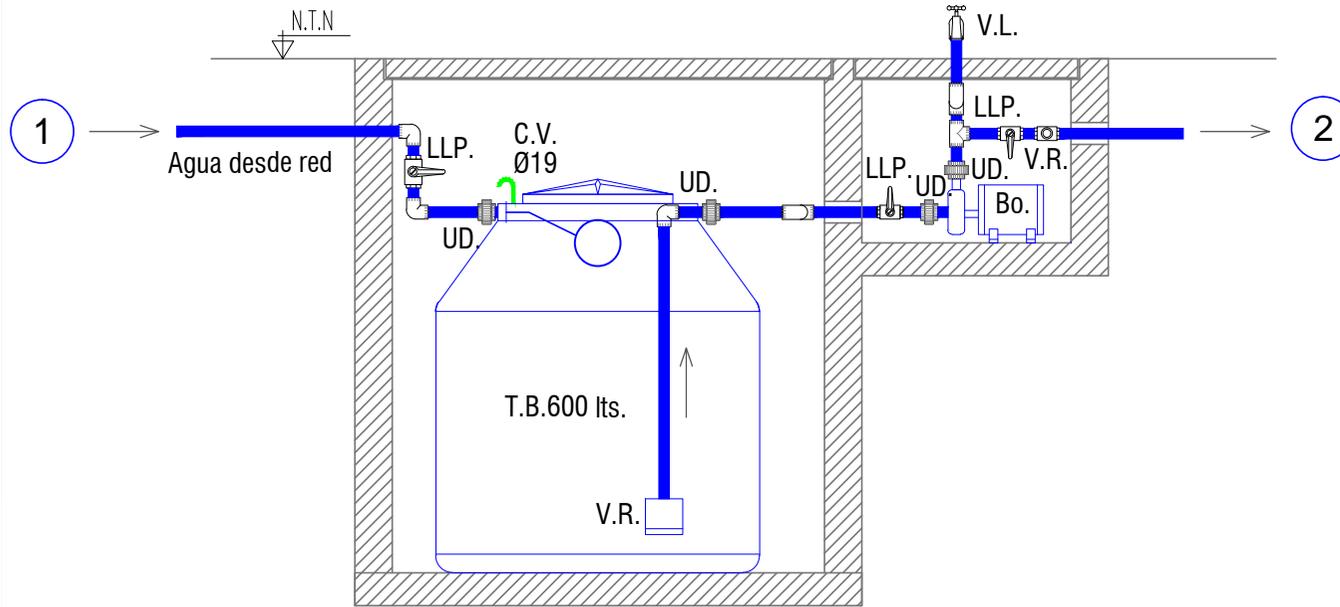

T.B. 600 Litros
Aspiración C° PP. Ø 25mm

1 Abastecimiento de T.B. Ø13mm

2 Impulsión C° PP. Ø 19mm

C.V. PVC. Ø 19mm

Flotante Ø 13mm

V.R. Bce. Ø 19mm

V.R. Bce. Ø 25mm, de pie



LLP. Ø 13mm - LLP. Ø 19mm - LLP. Ø 25mm

V.L. Bce. Ø19mm

Bo: Bomba centrífuga 1/2 HP-H_{min}=12m

Q=20lts/min

TANQUE CISTERNA - VISTA EN PLANTA

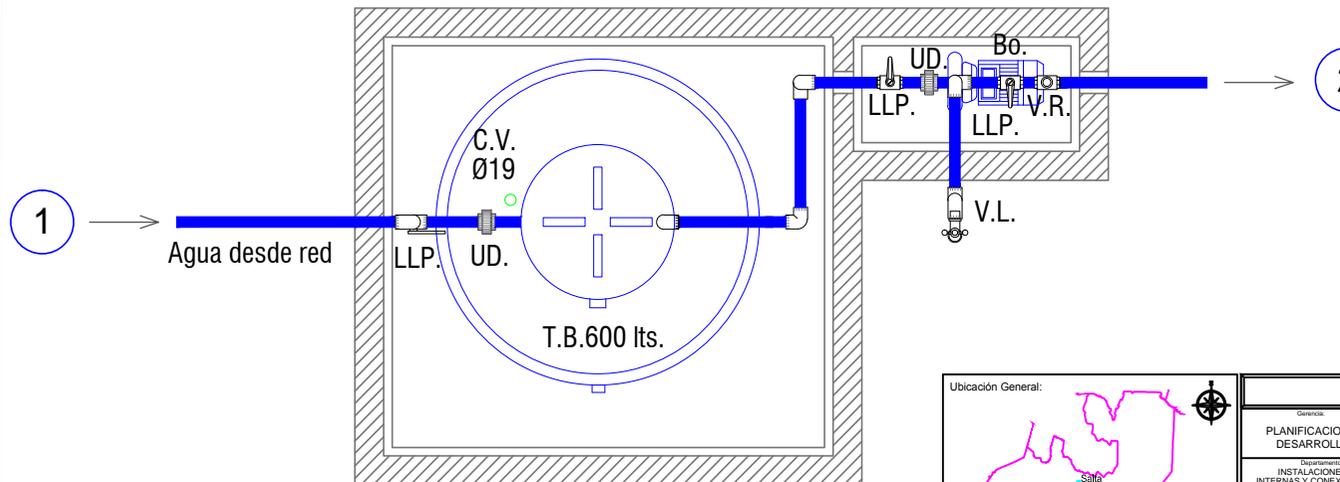

INFORME					
Director: PLANIFICACION Y DESARROLLO		Título: DETALLE DE TANQUE CISTERNA			
Subdirector: INSTALACIONES INTERNAS Y CONEXIONES		LOCALIDAD: PROVINCIA: SALTA			
Volumen realizado por: G.I.S.	Codificación: AG 2 1	Ubicación: SAL 001	Fecha Actualización: --	Escalas: 1:30	Plano N°: 1
Visado por: Gal	Nombre Archivo: ----.dwg				